


32B - Holz-Kragbalken/-decke n. DIN 1052

(Stand: 26.08.2009)

Leistungsumfang

System:

- Holz Kragbalken bzw. Kragbalkendecke
- direkte und indirekte Auflagerung möglich

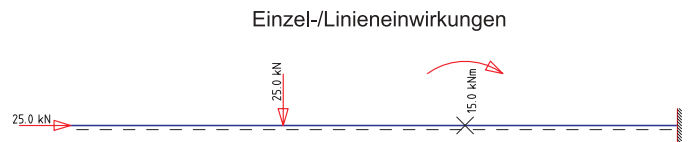

Einwirkungen:

- Streckenlast in z-Richtung als Rechteck-, Trapez- oder Dreieckslast
- Einzeleinwirkungen als Normalkraft, vertikale Kraft oder Moment quer zur Spannrichtung
- Flächenlast in z-Richtung als Rechteck-, Trapez- oder Dreieckslast
- Linieneinwirkungen als Normalkraft, vertikale Kraft oder Moment quer zur Spannrichtung
- Optional Bildung von Einwirkungsgruppen und separaten Lastfällen


Strecken-/Flächeneinwirkungen




Schnittgrößen:

- Automatische Bildung der Einwirkungskombinationen nach DIN 1055-100 für den Grenzzustand der Tragfähigkeit, bzw. nach DIN 1052 für den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
- Wahlweise automatische feldweise Anordnung aller oder ausgewählter veränderlicher Einwirkungen.

Grenzmomente

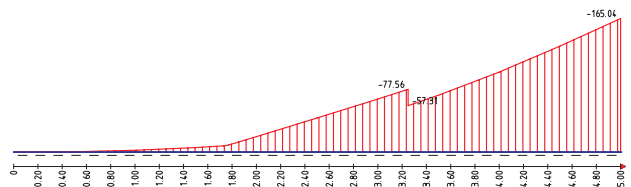


Grenzquerkräfte

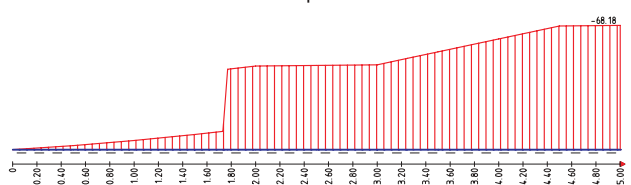

Baustoffe:



- Nadelholz C14 - C50
- Laubholz D30 - D70
- homogenes Brettschichtholz GL24h - GL36h
- kombiniertes Brettschichtholz GL24c - GL36c
- keilgezinktes Nadelholz C16 - C40
- Furnierschichtholz Kerto S, Q
- Konstruktionsvollholz (KVH) C24 - C40
- Massivholz (MH) C24 - C40
- Duo-Balken C24, C30
- Trio-Balken C24, C30

Zulassung (Z-9.1-100)
(sichtbar/nicht sichtbar)
(sichtbar/nicht sichtbar)
Zulassung (Z-9.1-440)
Zulassung (Z-9.1-440)



Nachweise der Tragfähigkeit / Gebrauchstauglichkeit:

- Biegespannungsnachweis
- Schubnachweis
- Auflagerpressung -optional-
- Schwingungsnachweis -optional-
- Durchbiegungsnachweis (zulässige Durchbiegung modifizierbar) -optional-
- Kippnachweis (Ersatzstablänge automatisch oder durch Vorgabe) -optional-
- Nachweis der Tragfähigkeit im Brandfall für Feuerwiderstandsklassen F30B und F60B -optional-

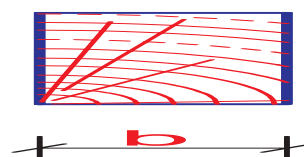

Grafiken:

- System mit Einwirkungen, Schnittgrößenverläufe, Detailbild des gewählten Querschnitts

System:

Grundsystem

Statisches System ist ein Kragbalken bzw. eine Kragbalkendecke. Der Querschnitt wird über das ganze System als konstant angenommen.

Auflager

Es ist die Lagerungsart (direkt / indirekt) und die Auflagerbreite einzugeben. Bei indirekten Lagern erfolgt beim Schubnachweis nach DIN 1052, 10.2.9, (2) keine Abminderung der Querkraft.

Einwirkungen

Einwirkungsgruppen

Vor der eigentlichen Eingabe der Einwirkungen können Einwirkungsgruppen (EWG) definiert werden. Diesen EWG können beliebig viele Einzel-, Linien- und Flächeneinwirkungen zugeordnet werden. EWG sind immer dann erforderlich, wenn sich Einwirkungen gegenseitig ausschließen (z.B. Transportbelastung und Gebrauchsbelastung) oder immer zusammen auftreten. Die sich ausschließenden Einwirkungen sind unterschiedlichen und die zusammenwirkenden Einwirkungen der selben Einwirkungsgruppe zuzuordnen.

Lastfälle

Aus den Einwirkungsgruppen können bis zu 99 voneinander unabhängige Lastfälle (LF) gebildet werden. Innerhalb eines jeden Lastfalls werden automatisch alle erforderlichen Kombinationen für den Nachweis der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit nach DIN 1055-100 bzw. DIN 1052 gebildet. Treten in einem Lastfall z.B. außergewöhnliche Einwirkungen oder Einwirkungen infolge Erdbeben auf, so werden neben den entsprechenden außergewöhnlichen Kombinationen (DIN 1055-100, 9.4 Gl.(15)+(16)) auch die Kombinationen für die ständige und vorübergehende Bemessungssituation (Gl.(14)) untersucht. In vielen Fällen dürfte daher 1 Lastfall ausreichen.

Kategorien

Die Einwirkungen sind entsprechend der Häufigkeit ihres Auftretens gemäß DIN 1055-3 zu kategorisieren:

- G = Ständige Einwirkungen (z.B. Eigengewicht)
- Q = Veränderliche Einwirkungen (z.B. Nutzlasten)
- A = Außergewöhnliche Einwirkungen (z.B. Transport, Montagelasten)

Für die einzelnen Einwirkungskategorien werden die zugehörigen Teilsicherheitsbeiwerte γ , die Kombinationsbeiwerte (ψ_0, ψ_1, ψ_2) nach DIN 1055-100 und die Klasseneinwirkungsdauer nach DIN 1052 Tabelle 3 und 4 ermittelt.

Einwirkungen

Bei der Eingabe der Einwirkungen stehen eine Vielzahl von Eingabehilfen, automatische Lastübernahme, QUICKLAST usw., zur Verfügung.

Die Tabellenspalten im Einzelnen:

aus Freie textliche Beschreibung der Einwirkung. An dieser Stelle können auch die verschiedenen Eingabehilfen aufgerufen werden.

- Last**
- qz = vertikale Linien- bzw. Flächeneinwirkung (Gleichlast, Trapezlast, Dreieckslast) [kN/m, kN/m²]
 - Fz = vertikale Einzel- bzw. Linieneinwirkung [kN, kN/m]
 - My = Einzel- bzw. Linienmoment [kNm, kNm/m], rechtsdrehend positiv
 - Fx = Normalkrafteinwirkung [kN, kN/m] von links nach rechts positiv (+)

Art/Kat. Kategorie der Einwirkung (G, Q, A1...Q, W, A). Bei der Eingabe werden in einem Menü die Einwirkungskategorien der DIN 1055-3 angeboten.

Wert Charakteristische Größe der Einwirkung.

a Abstand der Einwirkung vom linken Systemende. Bei Einzeleinwirkungen Achsmaß

c Länge der Einwirkung

Alpha Abminderungsfaktor (α_a) nach DIN 1055-3:2002-1, 6.1 für die Nutzlasten nach Tabelle 1

Schnittgrößen

Für den Nachweis der Tragfähigkeit werden die Bemessungsschnittgrößen linear-elastisch ermittelt.

Ausgaben

- Bemessungsschnittgrößen
- Grafische Schnittkraftverläufe (Momente, Querkräfte, Normalkräfte)

Bemessungsparameter

Unter folgenden Bemessungsmöglichkeiten kann gewählt werden:

Bemessung

- mit / ohne Bemessung. Falls keine Bemessung gewünscht, wird der Rest des Formulars deaktiviert und nur die Daten für die Kraftweiterleitung gespeichert.

Tragfähigkeit

- Schubnachweis: Auflagernahe Einzellasten können gemäß DIN 1052, 10.2.9 (3), bei direkter Auflagerung, reduziert werden (optional). Bei einer direkten Auflagerung wird die maßgebende Querkraft im Abstand h vom Auflagerrand ermittelt.
- Auflagerpressung (optional)

Brandschutz nach DIN 4102-22, 6.2, Änderung Abs. 5.5.2.1b genaueres Verfahren (optional)

- Branddauer F30-B / F60-B
- Dem Feuer ausgesetzte Seiten (3 oder 4)

Gebrauchstauglichkeit

- Verformungsnachweis (optional) nach DIN 1052, Gl (40 - 42)
- Schwingungsnachweis (optional) nach DIN 1052, 9.3 (2)

Querschnittswahl

- Querschnitt neu bemessen / vorgeben.
 - Bei der "neu bemessen"-Option werden nur Querschnitte zugelassen, bei denen alle gewählten Nachweise eingehalten sind. Hierbei wird ein Angebotswert vom Programm ermittelt, der alle Nachweise einhält. Falls von dem Querschnitt abgewichen wird, iteriert das Programm den Querschnitt in Breite bzw. Höhe, bis alle Nachweise eingehalten sind.
 - Mit der "Querschnitt vorgeben"-Option werden alle gewählten Nachweise mit einem eingegebenen Querschnitt geführt. Bei Nachweisüberschreitungen werden Warnungen ausgegeben.

Es besteht die Möglichkeit, dass nur die maßgebenden Nachweise ausgegeben werden.

Baustoffe

Man kann unter den im Leistungsumfang angegebenen Baustoffen wählen. Der Holzbalken ist einer Nutzungsklasse (NKL) zuzuordnen.

Nutzungsklassen

- Die Nutzungsklasse 1 erfasst alle Bauteile, die in einer dauerhaften, geschlossenen Bauhülle gegenüber dem Außenklima geschützt sind. Das trifft mit Ausnahmen (z.B. Gewächshäuser oder Tierhäuser in Zoos) vor allem auf Bauteile in allseitig geschlossenen beheizbaren Bauwerken zu. In den meisten Nadelhölzern wird in der NKL 1 eine mittlere Ausgleichsfeuchte von 12% nicht überschritten.
- In die Nutzungsklasse 2 sind in erster Linie alle Bauteile in offenen, aber überdachten Bauwerken einzuordnen, die der unmittelbaren Bewitterung (Niederschläge) nicht ausgesetzt sind. In den meisten Nadelhölzern wird in der NKL 2 eine mittlere Ausgleichsfeuchte von 20% nicht überschritten. Es ist zu beachten, dass in einer baulichen Anlage durchaus einzelne Teilbereiche einer Konstruktion verschiedenen Nutzungsklassen zugewiesen werden müssen (z.B. wenn sie die abschließende Gebäudehülle in Teilen durchdringen). Belüftete Dachkonstruktionen gehören daher auch in die NKL 2.
- In die Nutzungsklasse 3 fallen alle Bauteile, bei denen während der Nutzungsdauer mit mittleren Holzfeuchten über 20% gerechnet werden muss. Das sind vor allem Bauteile, die frei der Außenbewitterung ausgesetzt sind, können aber in Sonderfällen auch Teile überdachter Bauten sein (z.B. Eissporthallen).

Kennwerte

Wahlweise können die charakteristischen Kennwerte des Baustoffs ausgegeben werden. Das Programm ermittelt hieraus unter Berücksichtigung der Klasse der Lasteinwirkungsdauer, der Nutzklasse und des Materialsicherheitsbeiwertes die zulässigen Bemessungsspannungen (siehe DIN 1052, Gl. (3)).

Bemessungsvoreinstellungen/Bemessung

Bevor ein Rechendurchlauf durchgeführt wird, muss der Abstand der Querschnitte (nur für Holzbalkendecken) und die zulässigen Durchbiegungen bzw. Durchhänge angegeben werden. Standardmäßig wird ein Querschnitt und die zulässigen Durchbiegungen aus der DIN 1052, ohne Überhöhung, vorgeschlagen.

Nachweise

Alle Nachweise werden nach DIN 1052 bzw. DIN 1055 geführt. Nachgewiesen werden im Einzelnen:

- Biegespannung nach 10.2.6 - 10.2.8.
- Schubnachweis nach Gl.(59-62). Die direkte/indirekte Lagerung sowie die Erhöhung der Schubfestigkeit ab 1,5 m vom Auflagerrand wird berücksichtigt. Auflagernahe Einzellasten können wahlweise bei direkten Lagern abgemindert werden.
- Kippnachweis stabweise mit den größten Feldmomenten nach 10.3.4.
- Auflagerdruck nach 10.2.4. Die wirksame Querdruckfläche A_{ef} und der Querdruckbeiwert $k_{c,90}$ werden automatisch ermittelt. Bei einer indirekten Lagerung wird kein Pressungsnachweis geführt.
- Brandnachweis nach dem genaueren Verfahren nach DIN 4102-22, 5.5.2.1 b). Dabei wird die Biegespannung, der Schub- und Kippnachweis nach DIN 1052 mit dem verbrannten Restquerschnitt und reduzierten Festigkeitseigenschaften geführt. Als Bemessungssituation wird die außergewöhnliche Bemessungssituation angesetzt.
- Durchbiegungsnachweis nach 9.2 Gl.(40-42). Nach DIN 1052 müssen die 3 folgenden Durchbiegungsnachweise geführt werden.
 - $w_{Q,inst}$ (elast. Anfangsdurchbiegung aus veränderlichen Einwirkungen) muss kleiner sein als $l/150$. Die Ermittlung der Durchbiegung erfolgt in der seltenen Bemessungssituation.
 - $w_{fin} - w_{G,inst}$ (Enddurchbiegung abzgl. elast. Anfangsdurchbiegung aus Eigenlast) muss kleiner sein als $l/100$. Die Ermittlung der Durchbiegung erfolgt ebenfalls in der seltenen Bemessungssituation.

- $w_{fin} - w_0$ (Gesamtdurchbiegung abzüglich Überhöhung = Durchhang) muss kleiner sein als $l/100$. Die Ermittlung der Durchbiegung erfolgt in der quasi-ständigen Bemessungssituation.
- Schwingungsnachweis wird vereinfacht mit der ermittelten Durchbiegung am Kragarm aus der quasi-ständigen Bemessungssituation geführt (DIN 1052, 9.3, (2)). Die Durchbiegung sollte dabei unter Wohnräumen geführt werden und 6 mm nicht überschreiten. Standardmäßig braucht der Schwingungsnachweis bei Balken nicht geführt zu werden.

Lastweiterleitung

Für die Übernahme in andere Positionen werden die charakteristischen Auflagerkräfte getrennt nach Lastfällen und Kategorien abgelegt, welche in Folgepositionen erneut mit den entsprechenden Teilsicherheitsbeiwerten zu versehen sind.

Lastreduzierung der Kategorie Q,A3

Auf Wunsch können Flächenlasten der Kategorie Q.A3 im Programm nach DIN 1055-3, Tabelle 1, Fußnote c) für die Lastweiterleitung auf stützende Bauteile um $0,5 \text{ kN/m}^2$ abgemindert werden.

Literatur


- [1] DIN 1052:2004-08 / DIN 1052:2008-12
- [2] DIN 1055-3:2002-10
- [3] DIN 1055-100:2001-03
- [4] DIN 4102-22:2004-11
- [5] Erläuterungen zu DIN 1052: 2004-08. Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken von Hans J. Blaß, Jürgen Ehlbeck, und Heinrich Kreuzinger von Bruderverlag, 2. Aufl. März 2005
- [6] Praxishandbuch Holzbau DIN 1052, Herausgeber: Fördergesellschaft Holzbau und Ausbau mbH und DIN Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl. 2005
- [7] Holzbau. Grundlagen - Bemessungshilfen - Beispiele von Francois Colling
- [8] Holzbau. Beispiele. Musterlösungen, Formelsammlung, Bemessungstabellen von Francois Colling
- [9] 100 Holzbau-Beispiele nach DIN 1052: 2004 von Günter Steck 2005, ISBN 3-8041-3183-2 | Werner, Neuwied
- [10] Brandschutz-Bemessung auf einen Blick nach DIN 4102, Tafeln für die brandschutztechnische Bemessung von Bauteilen der Feuerwiderstandsklassen F 30 bis F 180 von Nabil A. Fouad, Astrid Schwedler, ISBN: 3-934369-46-4, Bauwerk Verlag GmbH, 11.2005

POS. 105 KRAGBALKEN AUS HOLZ


Bsp. 1: Ausführliches Beispiel mit allen Nachweisen und Bildern.

System:

Kategorien: Q,W+G (Einzelnwirkungen)

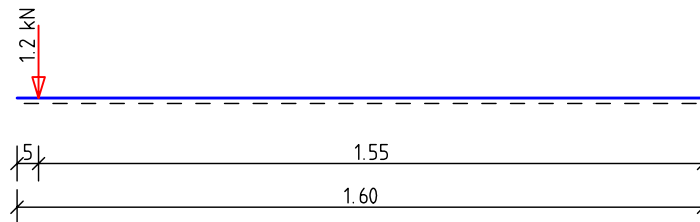

Kategorien: Q,W+G (Streckeneinwirkungen)

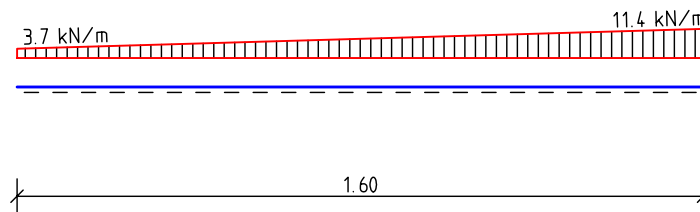

Kragarmlänge: $l_{eff} = 1.60 \text{ m}$, Auflager: $l_a = 24.0 \text{ cm}$, $a_i = 8.0 \text{ cm}$, direkt

Einwirkungen:

Lasten: $F = \text{Einzellast [kN]}$, $q = \text{Linienlast [kN/m]}$
 $M = \text{Moment [kNm]}$
 Richtung: Freies Ende bei $x = 0 \text{ m}$, Einspannung bei $x = 1.60 \text{ m}$
 Lastangriff: $a = \text{Lastanfang/-achse v. linken Systemende}$, $c = \text{Lastlänge}$

| Einwirkung aus | Art, Last Kat. | - wert, k li. | - re. | a [m] | c [m] | Abmin. Alpha |
|----------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|--------------|
| Eigengewicht | qz G | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.60 | - |
| aus Balkenlage | qz G | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 1.60 | - |
| aus Wand | qz G | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 1.60 | - |
| | qz Q,W | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 1.60 | - |
| aus Stiel | Fz G | 1.20 | - | 0.05 | 0.04 | - |

| Kategorie | Komb.-Beiwerte | | | Tragwerksversagen | | Lagesicherheit | | KLED |
|-----------|----------------|------|------|-------------------|------|----------------|------|---------|
| | Psi0 | Psi1 | Psi2 | P/T | A | P/T | A | |
| G,sup | - | - | - | 1.35 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | ständig |
| G,inf | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | ständig |
| Q,W | 0.60 | 0.50 | - | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | kurz |

Bemessungssituationen: P = ständig, T = vorübergehend, A = außergewöhnlich

| Kat. | Bezeichnung |
|------|-----------------------|
| G | Ständige Einwirkungen |
| Q,W | Windlasten |


Kombinationen nach DIN 1055-100

| KNr. | Bem.-Sit. | Kombination | KLED |
|------|-----------|-------------|---------|
| 1 | F,P/T | G,sup+Q,W | kurz |
| 2 | F,P/T | G,inf+Q,W | kurz |
| 3 | F,P/T | G,sup | ständig |
| 4 | F,P/T | G,inf | ständig |
| 5 | F,AB | G | kurz |
| 6 | F,AB | G+Q,W | kurz |


- F = Grenzzustand der Tragfähigkeit, Festigkeit und Stabilität
 P/T = ständige und vorübergehende Bemessungssituation
 AB = außergewöhnliche Bemessungssituation infolge Brand

Grenzmomente ohne Umlagerung, z-Richtung

My,d: 1 cm = 5.85 kNm / System 1:12.4

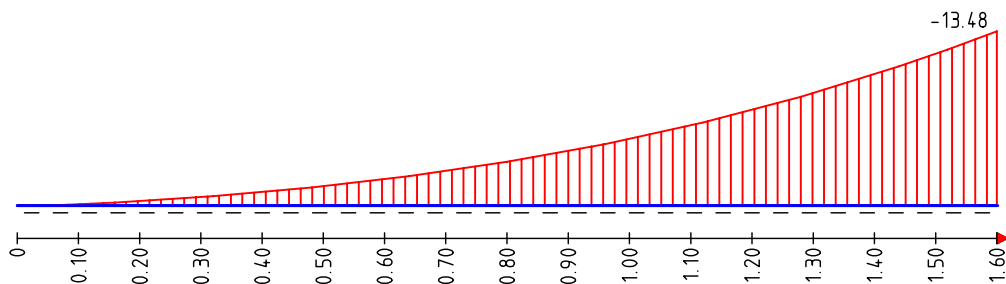
Grenzquerkraft ohne Umlagerung, z-Richtung


Vz,d: 1 cm = 6.50 kN / System 1:13.0

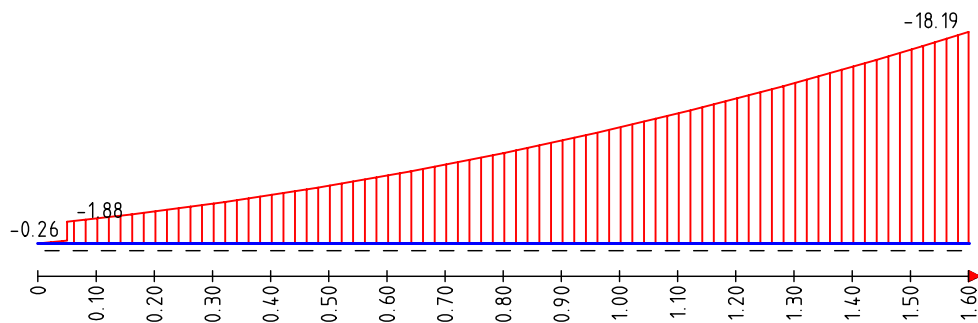
Schnittgrößen:

| | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|------------|-------|------------|
| max: | Nxd = | - kN, | vzd = | - kN, | Myd = | - kNm |
| min: | Nxd = | - kN, | vzd = | -18.19 kN, | Myd = | -13.48 kNm |

Bemessung:
Baustoff: Nadelholz C24
Nutzungsgruppe 1

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------|----------|------|------------|-------|
| Kennwerte [N/mm ²]: | fc,0,k = | 21.0 | fm,k = | 24.0 | E0,mean = | 11000 |
| | fc,90,k = | 2.5 | fv,k = | 2.0 | E90,mean = | 370 |
| | ft,0,k = | 14.0 | G,mean = | 690 | E0,05 = | 7333 |
| | ft,90,k = | 0.4 | G,05 = | 460 | E90,05 = | 247 |

Gewählt: 1 Holzbalken mit $b / h = 10.0 / 26.0$ cm

Grenzzustand der Tragfähigkeit

Biegespannung:

| Ort | KNr. | Nd [kN] | Sigma,c/t,0,d | | Md [kNm] | Sigma,m,d | | Ausnutzung Gl.(55-58) |
|------|------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | vhd. [---N/mm ² --- | zul. [---N/mm ² --- | | vhd. [---N/mm ² --- | zul. [---N/mm ² --- | |
| St.1 | 3 | - | - | - | -12.1 | 10.72 | 11.08 | 0.97 < 1 |

Schubspannung:

| Ort | KNr. | Vred [kN] | Tau d [N/mm ²] | f v,d [N/mm ²] | Ausnutzung Gl.(59-62) |
|---------|------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| St.1,li | 3 | 11.60 | 0.67 | 0.92 | 0.73 < 1 |

Kippnachweis:

| Ort | lef [m] | km [-] | KNr | Sigma,c/t,0,d | | Md [kNm] | Sigma,m,d | | Ausnutzung Gl.(71-74) |
|-------|------------|-----------|-----|---------------|--|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | | Nd [kN] | vhd. zul. [---N/mm ² --- | | vhd. [---N/mm ² --- | zul. [---N/mm ² --- | |
| Kr.li | 1.51 | 1.00 | 3 | - | - | 12.07 | 10.72 | 11.08 | 0.97 < 1 |

Auflagerdruck:

| St. | KNr. | Aef [cm ²] | kc,90 [-] | Ad [kN] | Sigma c,90,d [-----N/mm ² -----] | f c,90,d | Ausnutzung Gl.(47) |
|-----|------|---------------------------|--------------|------------|--|----------|-----------------------|
| 1 | 3 | 270 | 1.50 | 15.55 | 0.58 | 1.15 | 0.33 < 1 |

**Grenzzustand der Tragfähigkeit, Brand nach DIN 4102-22, 5.5.2.1 b)
Feuerwiderstandsklasse F30-B, 3-seitig dem Feuer ausgesetzt**

Biegespannung (Brand):

| Ort | KNr. | Nd [kN] | Sigma,c/t,0,d | | Md [kNm] | Sigma,m,d | | Ausnutzung Gl.(55-58) |
|------|------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | vhd. [---N/mm ² --- | zul. [---N/mm ² --- | | vhd. [---N/mm ² --- | zul. [---N/mm ² --- | |
| St.1 | 6 | - | - | - | -9.41 | 19.50 | 23.74 | 0.82 < 1 |

Schubspannung (Brand):

| Ort | KNr. | Vred [kN] | Tau d [N/mm ²] | f v,d [N/mm ²] | Ausnutzung Gl.(59-62) |
|---------|------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| St.1,li | 6 | 9.14 | 0.53 | 2.00 | 0.26 < 1 |

Kippnachweis (Brand):

| Ort | lef [m] | km [-] | KNr | Sigma,c/t,0,d | | Md [kNm] | Sigma,m,d | | Ausnutzung Gl.(71-74) |
|-------|------------|-----------|-----|---------------|--|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | | Nd [kN] | vhd. zul. [---N/mm ² --- | | vhd. [---N/mm ² --- | zul. [---N/mm ² --- | |
| Kr.li | 1.51 | 1.00 | 6 | - | - | 9.41 | 19.50 | 23.74 | 0.82 < 1 |

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

Durchbiegung nach DIN 1052, Gleichung 40-42:

w_{Qinst} = elast. Anfangsdurchbiegung aus veränderlicher Einwirkung
 $w_{fin} - w_{Ginst}$ = Enddurchbiegung - elast. Anfangsdurchbiegung aus Eigenlast
 $w_{fin} - w_o$ = Gesamtdurchbiegung abzüglich Überhöhung (= Durchhang)


| Ort | w_{Qinst} | | (1/150) | $w_{fin} - w_{Ginst}$ | | (1/100) | $w_{fin} - w_o$ | | |
|-------|-------------|--------|---------|-----------------------|--------|---------|-----------------|------|----------------|
| | vhd. | zul. | | vhd. | zul. | | w_o | vhd. | zul. |
| | [---cm---] | | | [---cm---] | | | [---cm---] | | |
| Kr.1i | 0.03 | < 1.07 | (1/150) | 0.25 | < 1.60 | (1/100) | 0.00 | 0.58 | < 1.60 (1/100) |

Schwingungsnachweis:

Nach DIN 1052, 9.3(2): Kr.1, $x = 0.00$ m, $w_{Ginst} + \psi_2 \cdot w_{Qinst} = 0.36 < 0.6$ cm

Weiterleitung der Einwirkungen (charakt.):

Die Kraftartrichtungen sind auf das globale Koordinatensystem bezogen. Dabei sind die Beträge der Kraftarten F in [kN] und M in [kNm].

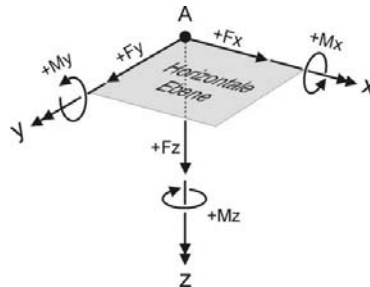


| Lager | Kraftart | Lastfall | Kategorie | volllast | Maximal | Minimal |
|-------|----------|----------|-----------|----------|---------|---------|
| 1 | Fz | 1 | G | 11.52 | 11.52 | 11.52 |
| | | | Q,W | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
| | | | Summe, k | 13.28 | 13.28 | 11.52 |
| | My | 1 | G | -8.94 | -8.94 | -8.94 |
| | | | Q,W | -0.94 | 0.00 | -0.94 |
| | | | Summe, k | -9.88 | -8.94 | -9.88 |

POS. 106 KRAGBALKENDECKE


Bsp. 2: Beispiel mit minimaler Ausgabe und nur maßgebenden Nachweisen.

System:

Kategorien: Q,W+G (Einzeleinwirkungen)

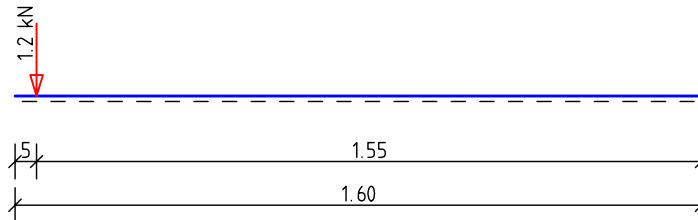

Kategorien: Q,W+G (Streckeneinwirkungen)

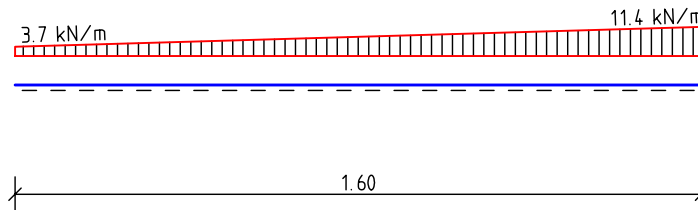

Kragarmlänge: $l_{eff} = 1.60$ m, Auflager: $l_a = 24.0$ cm, $a_i = 8.0$ cm, direkt

Einwirkungen:

Lasten: F = Linienlast, quer [kN/m], q = Flächenlast [kN/m²]
 M = Linienmoment, quer [kNm/m]
 Richtung: Freies Ende bei $x = 0$ m, Einspannung bei $x = 1.60$ m
 Lastangriff: a = Lastanfang/-achse v. linken Systemende, c = Lastlänge

| Einwirkung aus | Art, Last Kat. | - wert, k li. | - re. | a [m] | c [m] | Abmin. Alpha |
|----------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|--------------|
| Eigengewicht | qz G | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.60 | - |
| aus Balkenlage | qz G | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 1.60 | - |
| aus Wand | qz G | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 1.60 | - |
| aus Stiel | qz Q,W | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 1.60 | - |
| | Fz G | 1.20 | - | 0.05 | 0.04 | - |

Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte werden nach DIN 1055-100 angesetzt
 Klassen der Lasteinwirkungsdauer für Kategorien nach DIN 1052.


Kombinationen nach DIN 1055-100

| KNr. | Bem.-Sit. | Kombination | KLED |
|------|-----------|-------------|---------|
| 3 | F,P/T | G,sup | ständig |

F = Grenzzustand der Tragfähigkeit, Festigkeit und Stabilität
 P/T = ständige und vorübergehende Bemessungssituation

Schnittgrößen:

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---|-----|-------|--------|-----|-------|--------|-----|
| max: | Nxd = | - | kN, | Vzd = | - | kN, | Myd = | - | kNm |
| min: | Nxd = | - | kN, | Vzd = | -18.19 | kN, | Myd = | -13.48 | kNm |

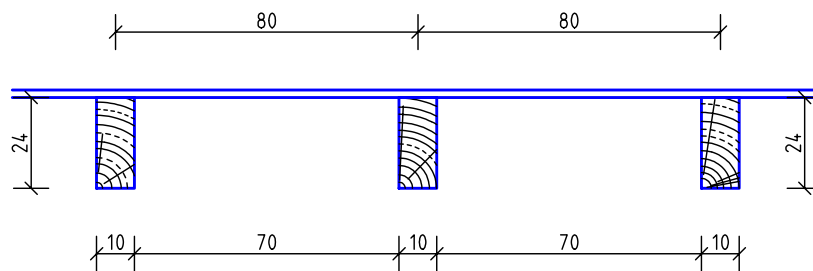Bemessung:
Baustoff: Nadelholz C24 **Nutzungsklasse 1**
Gewählt: Holzbalken mit b / h = 10.0 / 24.0 cm, e = 80.0 cm

Grenzzustand der Tragfähigkeit

Biegespannung:

| Ort | KNr. | Nd [kN/m] | Sigma,c/t,0,d vhd. zul. | | Md [kNm/m] | Sigma,m,d vhd. zul. | | Ausnutzung Gl. (55-58) |
|------|------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| | | | [---N/mm²---] | [---N/mm²---] | | [---N/mm²---] | [---N/mm²---] | |
| St.1 | 3 | - | - | - | -12.1 | 10.06 | 11.08 | 0.91 < 1 |

Schubspannung:

| Ort | KNr. | Vred [kN/m] | Tau d [N/mm²] | f v,d [N/mm²] | Ausnutzung Gl. (59-62) |
|---------|------|----------------|------------------|------------------|---------------------------|
| St.1,li | 3 | 11.82 | 0.59 | 0.92 | 0.64 < 1 |

Auflagerdruck:

| St. | KNr. | Aef [cm²] | kc,90 [-] | Ad [kN/m] | Sigma c,90,d [---N/mm²---] | f c,90,d | Ausnutzung Gl. (47) |
|-----|------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------|------------------------|
| 1 | 3 | 338 | 1.50 | 15.55 | 0.46 | 1.15 | 0.27 < 1 |

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit


Durchbiegung nach DIN 1052, Gleichung 40-42:

- wQinst = elast. Anfangsdurchbiegung aus veränderlicher Einwirkung
- wfin-wGinst = Enddurchbiegung - elast. Anfangsdurchbiegung aus Eigenlast
- wfin-wo = Gesamtdurchbiegung abzüglich Überhöhung (= Durchhang)

| Ort | wQinst vhd. zul. | | (1/150) | wfin-wGinst vhd. zul. | | (1/100) | wfin-wo wo vhd. zul. | | |
|-------|---------------------|------------|---------|--------------------------|------------|---------|-------------------------|------------|----------------|
| | [---cm---] | [---cm---] | | [---cm---] | [---cm---] | | [---cm---] | [---cm---] | [---cm---] |
| Kr.li | 0.03 | < 1.07 | | 0.25 | < 1.60 | | 0.00 | 0.59 | < 1.60 (1/100) |

Weiterleitung der Einwirkungen (charakt.):

Die Kraftarttrichtungen sind auf das globale Koordinatensystem bezogen. Dabei sind die Beträge der Kraftarten q in [kN/m] und m in [kNm/m].

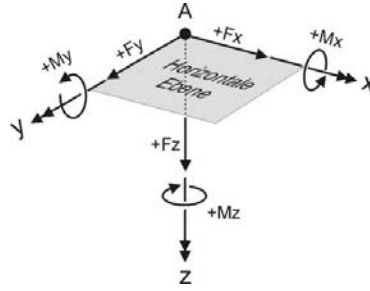

| Lager | Kraftart | Lastfall | Kategorie | volllast | Maximal | Minimal |
|-------|----------|----------|-----------|----------|---------|---------|
| 1 | my | 1 | G | -8.94 | -8.94 | -8.94 |
| | | | Q,W | -0.94 | 0.00 | -0.94 |
| | | | Summe,k | -9.88 | -8.94 | -9.88 |
| | qz | 1 | G | 11.52 | 11.52 | 11.52 |
| | | | Q,W | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
| | | | Summe,k | 13.28 | 13.28 | 11.52 |